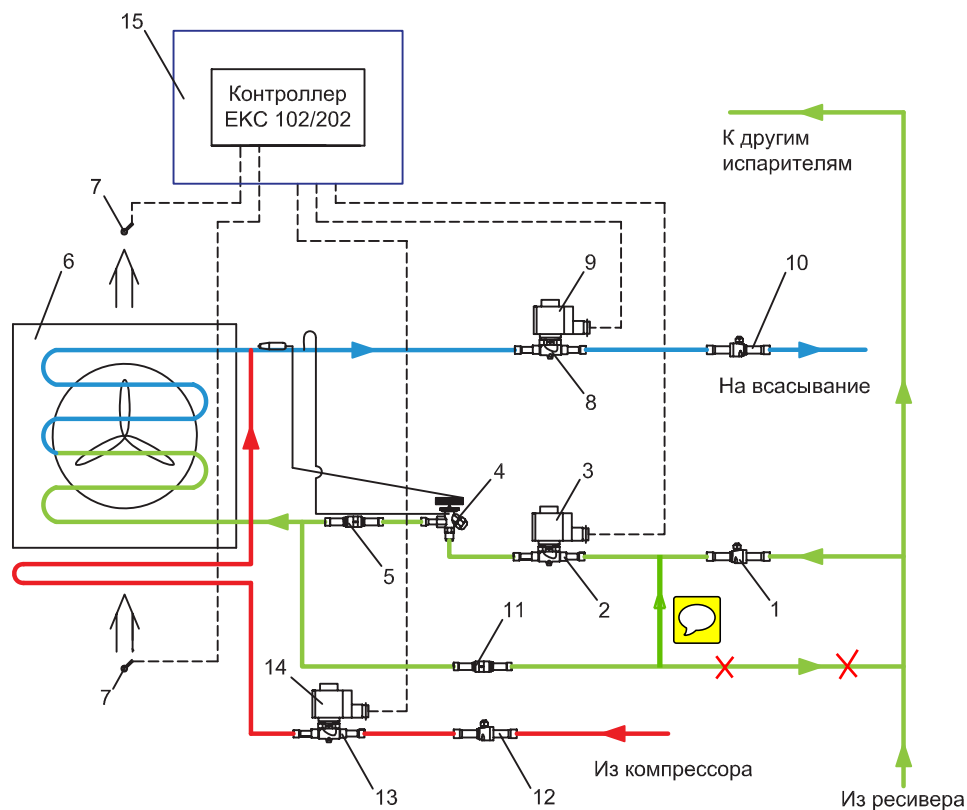


Схема №8. Оттайка воздухоохладителя горячим газом

Спецификация

- 1 Кран шаровой GBC
- 2 Клапан соленоидный EVR
- 3 Катушка для клапана соленоидного Danfoss
- 4 Клапан терморегулирующий TE
- 5 Клапан обратный NRV
- 6 Воздухоохладитель
- 7 Датчик температуры воздуха EKS/AKS
- 8 Клапан соленоидный EVR
- 9 Катушка для клапана соленоидного Danfoss
- 10 Кран шаровой GBC
- 11 Клапан обратный NRV
- 12 Кран шаровой GBC
- 13 Клапан соленоидный EVR
- 14 Катушка для клапана соленоидного Danfoss
- 15 Щит электрический