



### Пример 3-23

Регулирование давления в картере компрессора (максимального давления всасывания) с помощью нормально закрытого соленоидного вентиля от -0,45 до 7 бар.

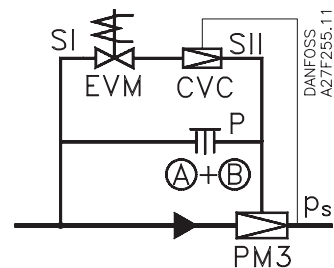


### Состав

- 1 PM3
- 1 заглушка
- 1 CVC
- 1 EVM
- 2 фланца



### Пример 3-24

Регулирование давления в картере компрессора (максимального давления всасывания) и давления кипения от -0,66 до 28 бар.

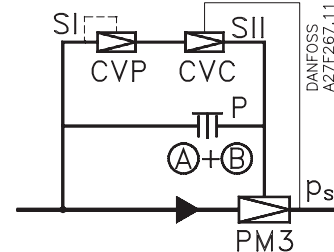

### Состав

- 1 PM3
- 1 заглушка
- 1 CVC
- 1 CVP (LP)
- 2 фланца

